

# 経営比較分析表（平成28年度決算）

岐阜県 美濃加茂市


| 業務名       | 業種名         | 事業名    | 類似団体区分                         | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|--------|--------------------------------|--------|
| 法適用       | 水道事業        | 末端給水事業 | A4                             | 非設置    |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円) |        |
| -         | 89.98       | 99.41  | 3,780                          |        |

| 人口(人)     | 面積(km <sup>2</sup> )     | 人口密度(人/km <sup>2</sup> )   |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 56,286    | 74.81                    | 752.39                     |
| 現在給水人口(人) | 給水区域面積(km <sup>2</sup> ) | 給水人口密度(人/km <sup>2</sup> ) |
| 55,962    | 43.30                    | 1,292.42                   |


**グラフ凡例**

- 当該団体値(当該値)
- 類似団体平均値(平均値)
- 【】 平成28年度全国平均


## 1. 経営の健全性・効率性

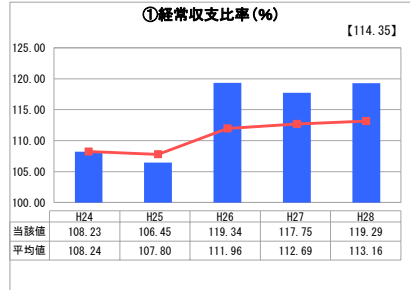


「経常損益」

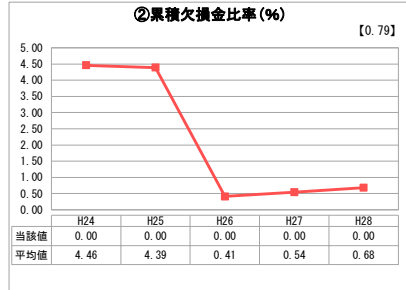


「累積欠損」

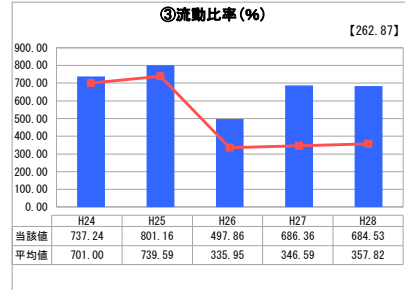


「支払能力」

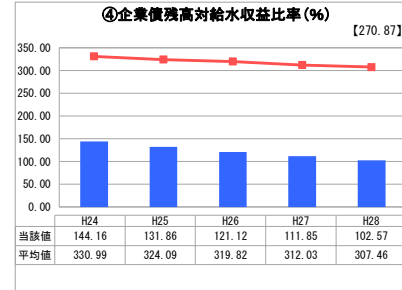


「債務残高」

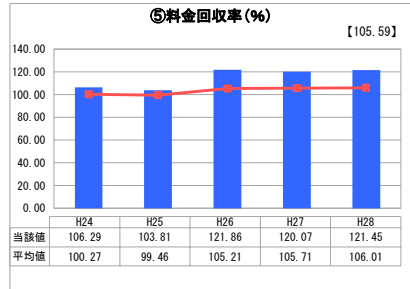


「料金水準の適切性」

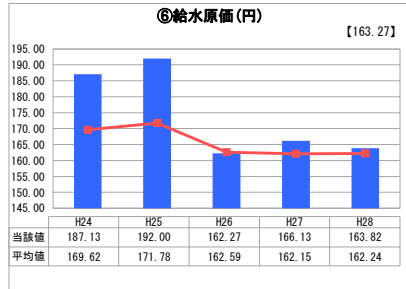

「費用の効率性」

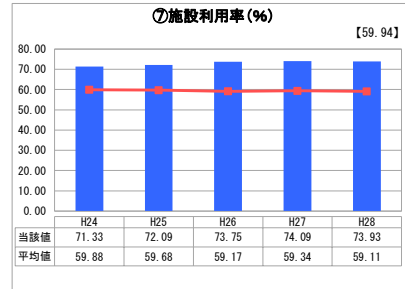


「施設の効率性」

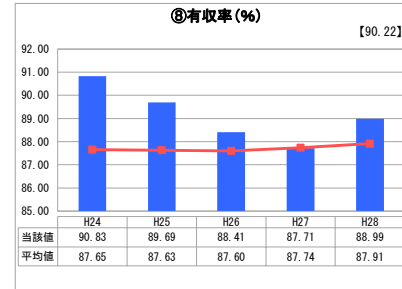


「供給した配水量の効率性」


## 2. 老朽化の状況

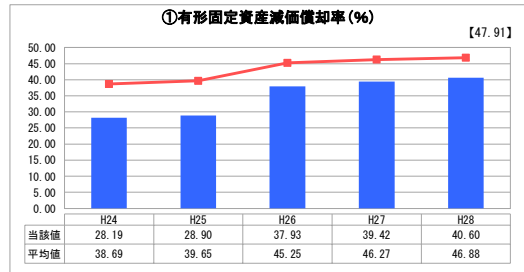

「施設全体の減価償却の状況」

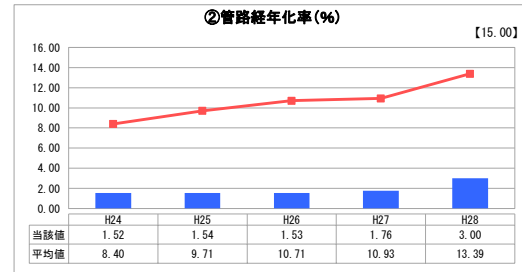

「管路の経年化の状況」

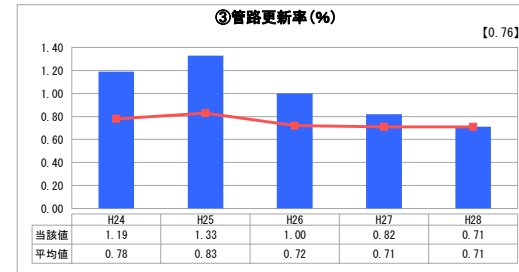

「管路の更新投資の実施状況」

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

当事業の経営は、類似団体と比較しておおむね良好な状態である。  
 内訳としては、経常収支比率は類似団体と比べると119.29%と高い。これは、昨年度よりも営業費用を抑えたためであり、今後も維持管理費用の削減に努め、健全な経営を続けていく。流動比率は684.53%と高く、支払能力が高いことを示しているが、これは流動資産の中に今後の更新費用の財源となる資金を含んでいるためである。企業債残高対給水収益比率が年々低くなっているのは、当事業が平成20年度から企業債借入を行わず経営をしており、計画的な企業債の返還がされているためである。  
 料金回収率は、毎年高い値を示している。これは、維持管理費用などを給水収益で賄ったうえで、さらに将来の更新費用の準備もできており、料金水準は適切だと考えている。施設利用率は昨年と同様、全国平均よりも高い値であり、効率的に施設利用がされていると言える。有収率は若干上がっているが、まだまだ全国平均を下回っているため、引き続き漏水調査を行い改善していく。

### 2. 老朽化の状況について

水道施設の老朽化の状況は、類似団体と比較して、概ね良好な状態である。  
 内訳として、有形固定資産減価償却率は40.60%と低い値で、施設が比較的新しいと言える。しかし、年々値が上がってきており、引き続き、計画的に老朽化施設の更新等を進めていく必要がある。また、管路経年化率も同様に値が上がっていることから、法定耐用年数を超えた管路が多くなり、老朽化が進んでいると考えられる。管路更新率は類似団体とほぼ同じく低い値であるが、大口径の基幹管路を中心に更新しているためであり、今後は更新率が高くなることを期待する。

## 全体総括

当事業の経営状況は、上記分析からも安定的な経営が維持されている。  
 しかし、将来を見据えたとき、人口減少による給水収益の減収や施設の老朽化に伴う費用の増大などの不安定要素がある。  
 水道施設から給水した水量がどの程度収益に結びついているかを表す有収率を増加させるため、漏水調査を行い原因の特定や早急な修繕に努め、無駄をなくしていく。また、施設の更新については、計画をもって費用の平準化を図っていく。  
 今後は、29年度に策定する経営戦略に基づいて、計画的な更新を行うことで安定的な経営を維持していく。

※ 平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。