

# 経営比較分析表（令和2年度決算）









岐阜県 揖斐川町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	特定地域生活排水処理	K3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m <sup>3</sup> 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	7.19	100.00	5,720

人口(人)	面積(km <sup>2</sup> )	人口密度(人/km <sup>2</sup> )
20,459	803.44	25.46
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km <sup>2</sup> )	処理区域内人口密度(人/km <sup>2</sup> )
1,458	7.87	185.26

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和2年度全国平均

## 1. 経営の健全性・効率性

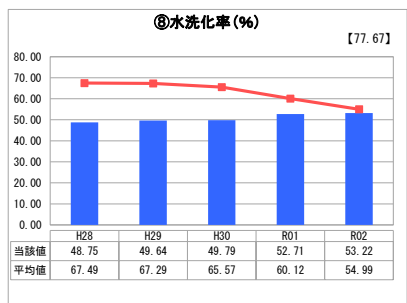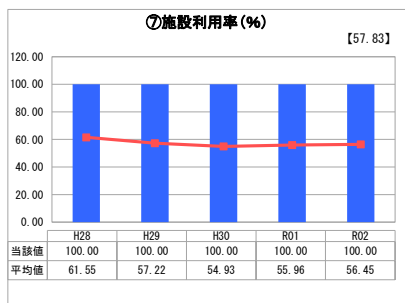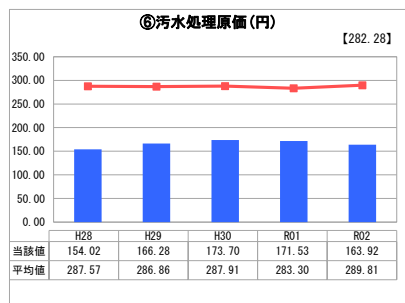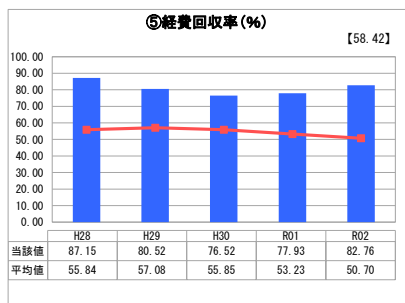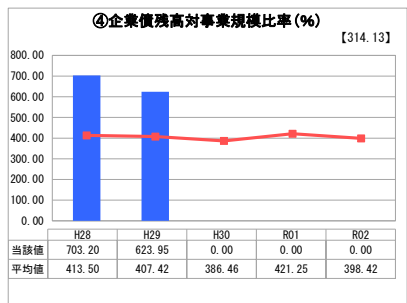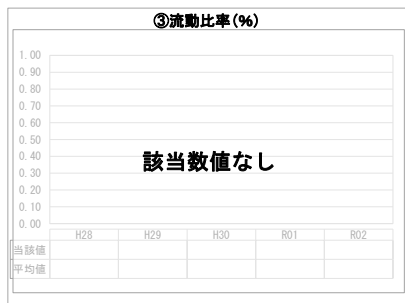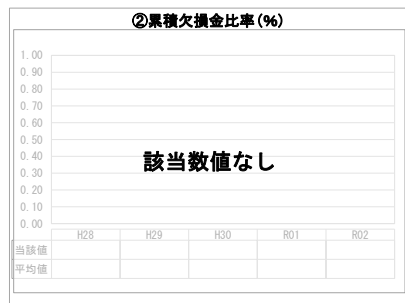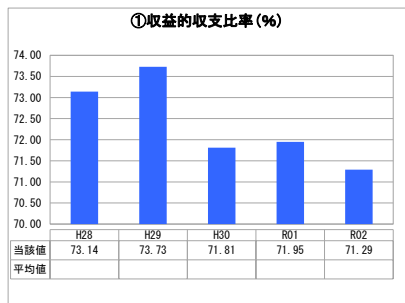

## 分析欄

### 1. 経営の健全性・効率性について

特定地域生活排水処理において、収益的収支比率は下落傾向にあったが、平成27年度以降は施設修繕費が抑制されたことや、新規加入者による使用料収入が増収となったことにより、収益的収支比率が上昇し、近年、大規模修繕が無く収支率が安定していると考えられる。

企業債残高対給水収益比率は、企業債残高にかかる一般会計等において負担する金額が同額となり0となった。



また、経費回収率は過去5年間の平均で80%程度で、比較的高水準で推移しているが、未納対策による更なる使用料の確保に努め、100%以上となるよう経営の健全化を図る。

### 2. 老朽化の状況について

浄化槽整備において、整備開始より14年が経過した。このため、躯体はまだ更新する必要はないが、将来的に同時期に放流ポンプ機械などを更新する必要があると見込まれている。

よって、更新が計画的に実施できるよう維持管理業者との連携を密にし、情報収集に努める。

## 2. 老朽化の状況

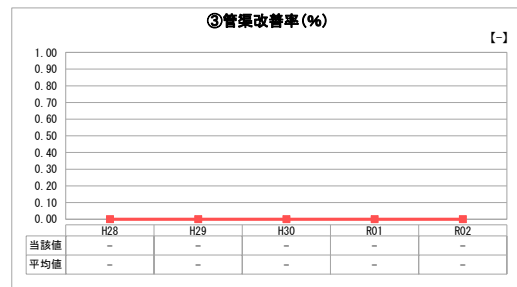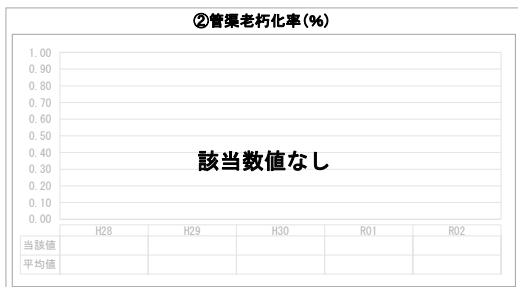

### 全体総括

特定地域生活排水処理の経営は、清掃手数料や法定検査などの管理経費(経営経費)を削減することは困難であると考えられるが、引き続き汲み取りや単独浄化槽の世帯が合併浄化槽に切り替えていただけよう広報を行い、更なる整備促進を図るとともに、使用料金の未納世帯に対する徴収の強化を行い、よって、令和2年度に策定した経営戦略に基づき、継続的な維持管理費の抑制と未接続世帯への接続推進に努め、より健全な経営管理に努める必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。