

高浜発電所 1号機 の状況について (週報)

2023年6月23日
 関西電力株式会社


	内 容
実績 (6月22日 ~ 6月23日 9時)	[主要工程] ○1次系 (原子炉関係) ・6月22日 燃料装荷開始 [検査関係] ・なし
予定 (6月23日 9時 ~ 6月30日 9時)	[主要工程] ○1次系 (原子炉関係) ・燃料装荷 (6月22日開始) ・原子炉容器組立 ○2次系 (タービン関係) ・2次系クリーンアップ** [検査関係] ○定期事業者検査 ・燃料集合体炉内配置検査 ・主蒸気隔離弁機能検査 等 ○使用前検査 ・なし

※ 2次系主管系統 (給水、復水系統等) の不純物 (鉄、ナトリウム、塩素等) を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所1号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.6.23 9:00時点

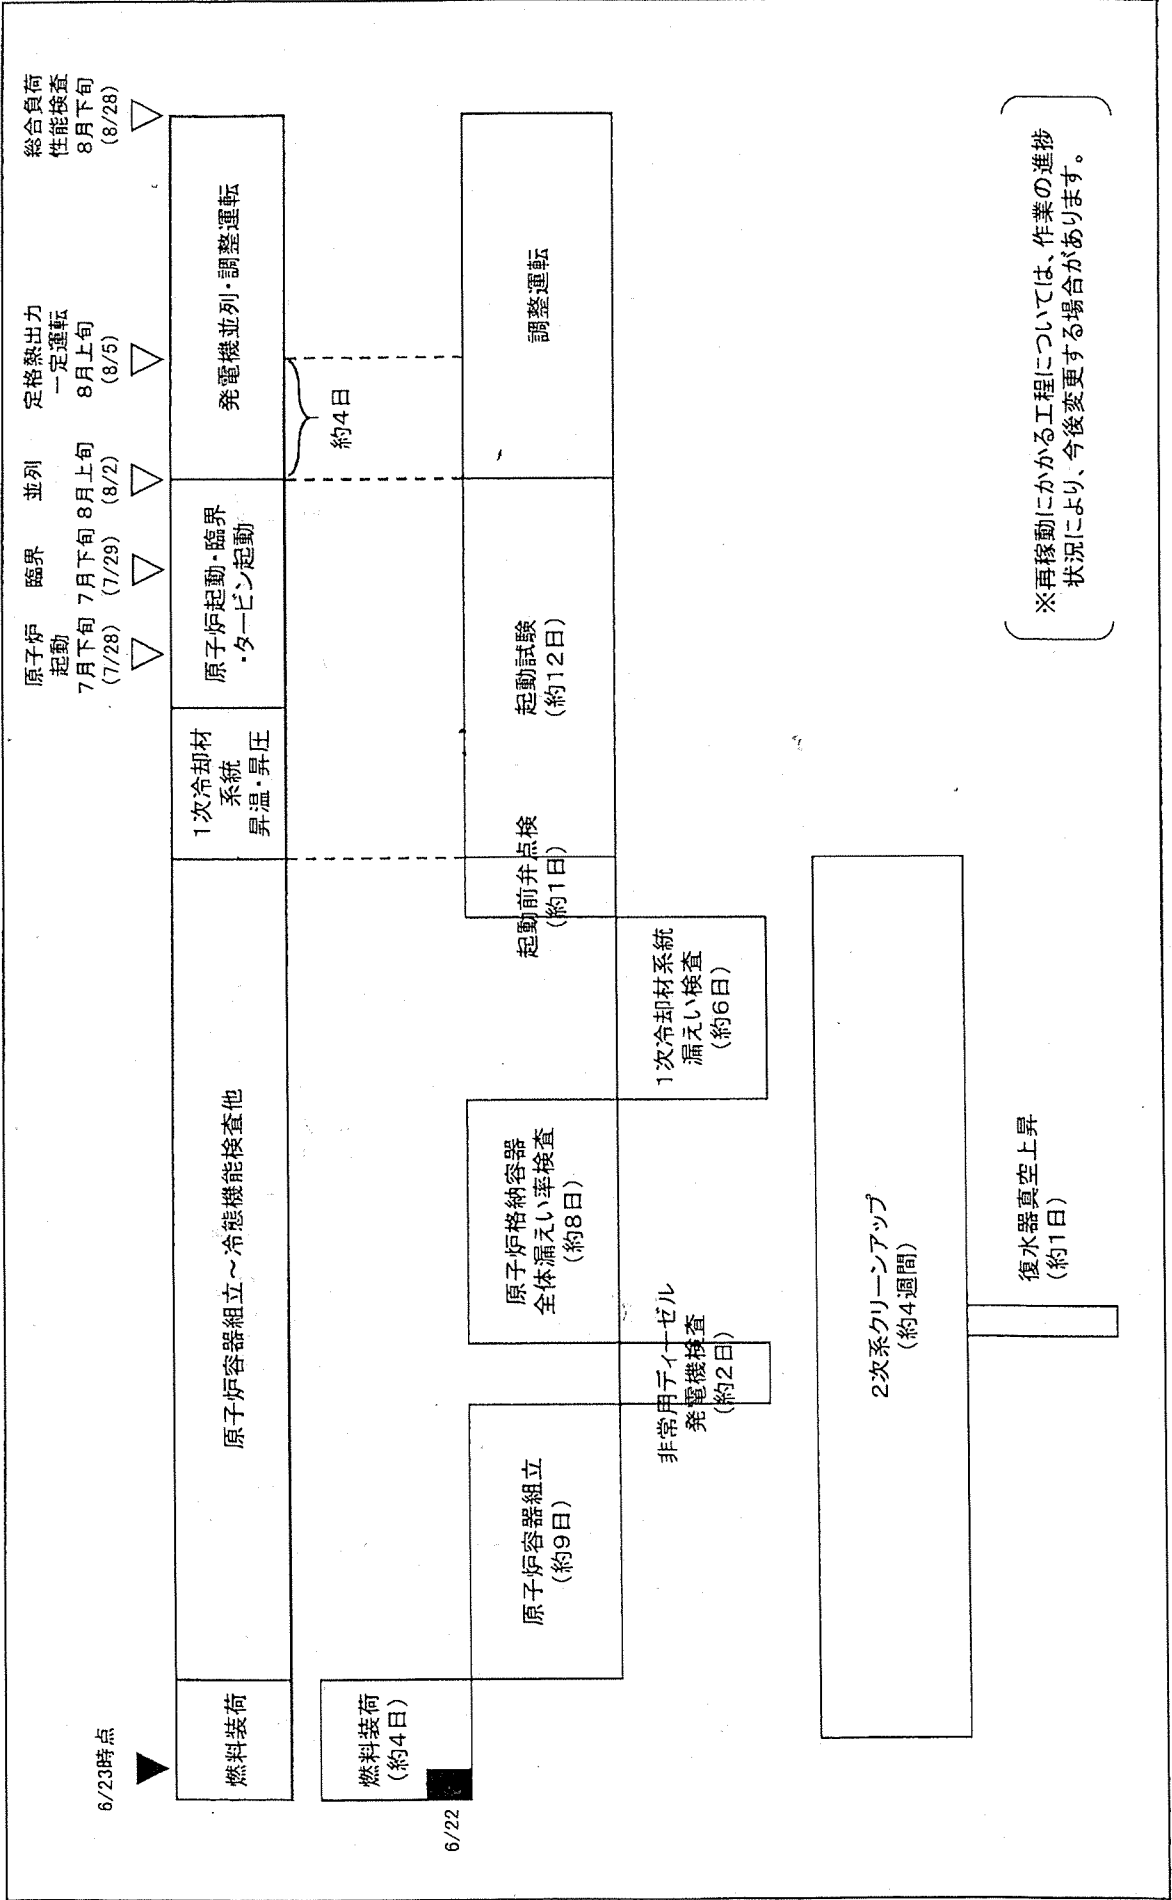

※再稼動にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。