

高浜発電所1号機の状態について（週報）


2023年8月4日
 関西電力株式会社

内 容	
実績 〔 7月28日 9時 ~ 8月4日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○7月28日15時00分 原子炉起動 ○7月29日 5時35分 原子炉臨界 ○7月31日 9時30分 タービン起動 ○8月 2日15時00分 発電機並列 ○8月 2日 起動試験終了（7月21日開始） ○調整運転実施中（8月2日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・7月29日 原子炉停止余裕検査 ・7月29日、30日、8月3日 炉物理検査 ・7月30日 計測制御系監視機能検査 ・7月30日 安全保護系設定値確認検査 ・7月31日、8月2日 蒸気タービン性能検査
予定 〔 8月4日 9時 ~ 8月11日 9時 〕	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○調整運転（8月2日開始） <ul style="list-style-type: none"> ・定格熱出力一定運転（8月5日） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○主な定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・炉物理検査 ・核計装設備検査

高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.8.4 9:00時点

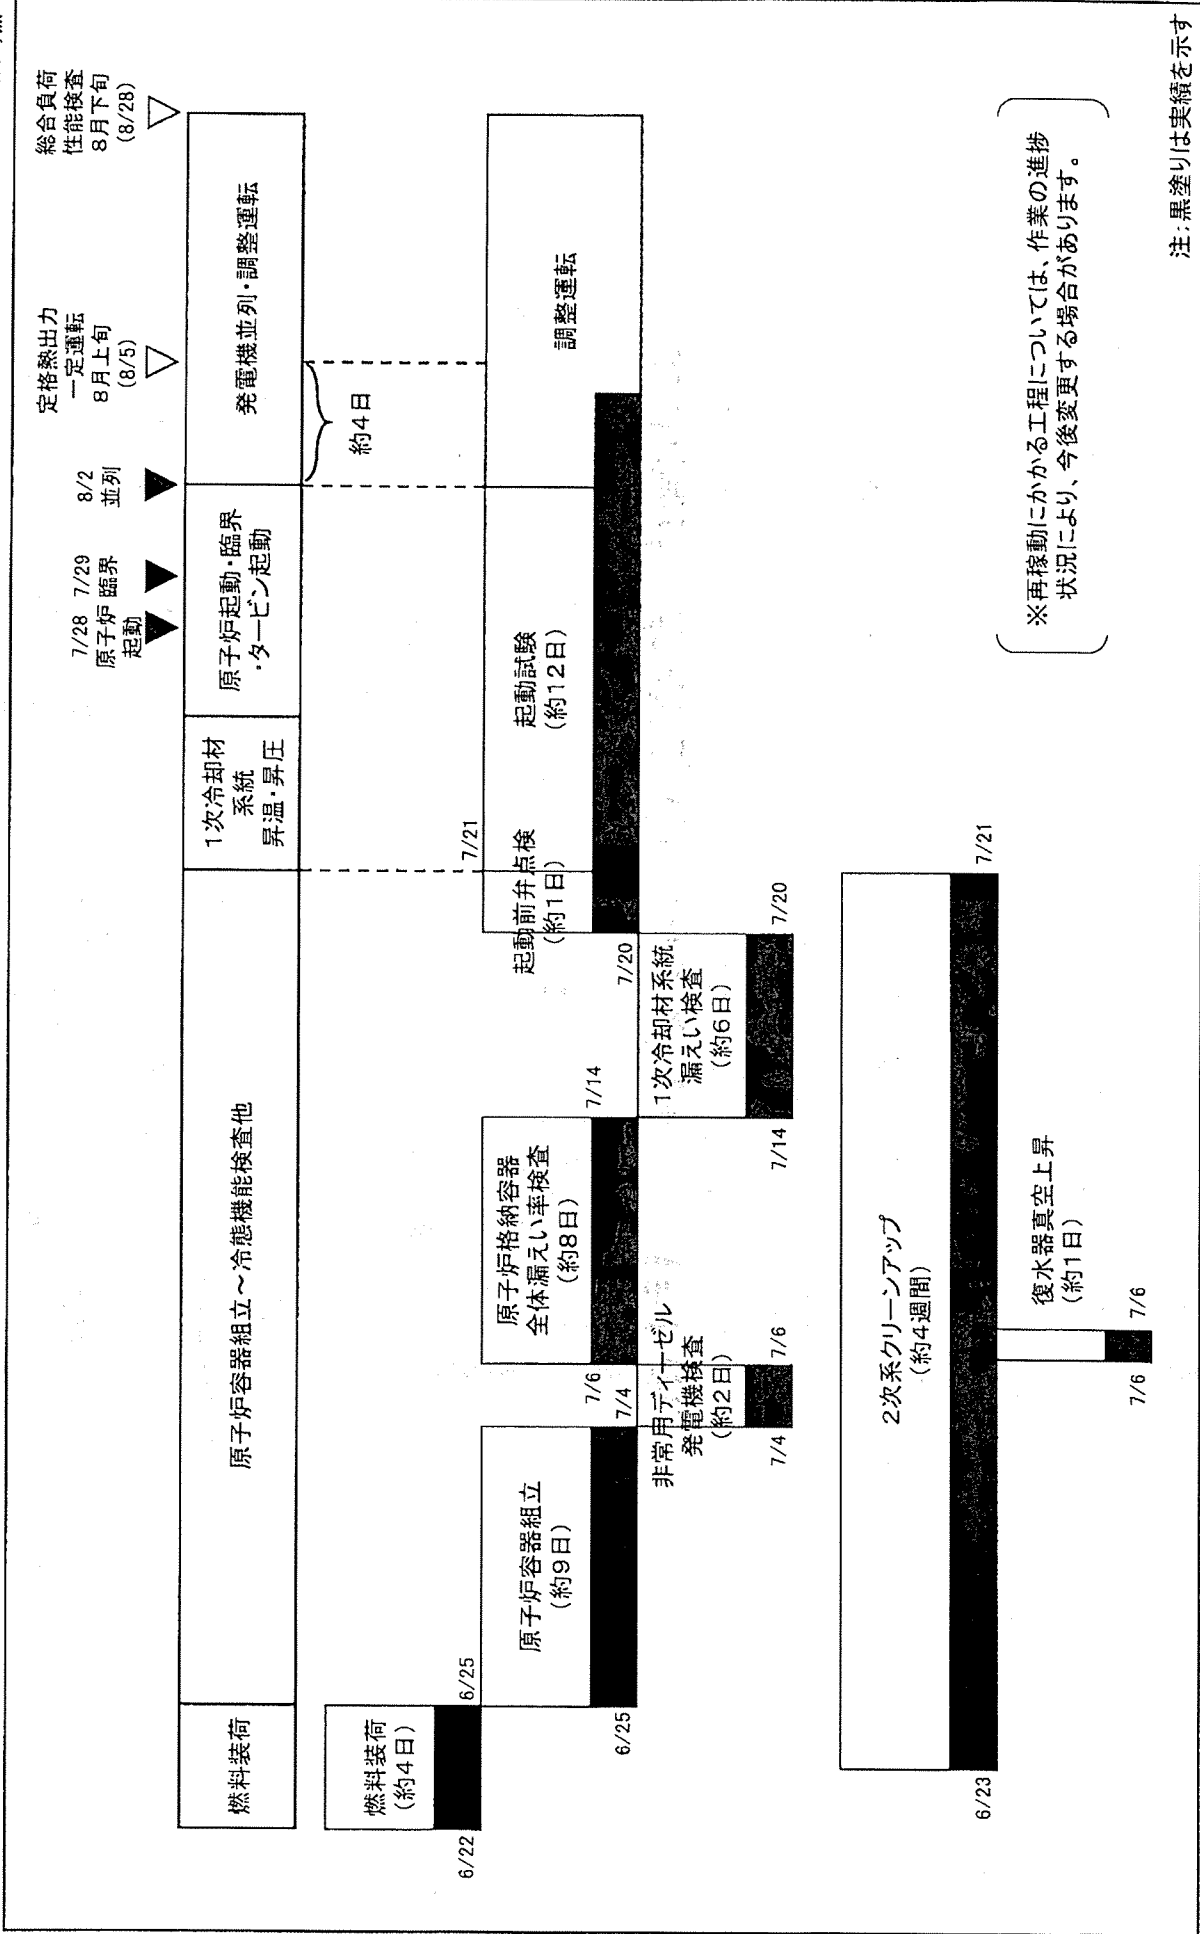

高浜発電所 1号機 プラントパラメータ (2023年8月4日 09:00時点)

添付資料2

