

高浜発電所2号機の状況について（週報）

 2023年9月15日
 関西電力株式会社


	内 容
<p style="text-align: center;">実 績</p> <p style="text-align: center;"> 9月8日 9時 ~ 9月15日 9時 </p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・9月8日 起動前弁点検終了（9月7日開始） ・起動試験実施中（9月8日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・9月8日 2次系クリーンアップ**終了（8月14日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月 8日、11日 クラス2機器供用期間中検査 ・9月 8日 計測制御系機能検査 ・9月 8日 制御棒クラスタ動作検査 ・9月10日 主蒸気安全弁機能検査 ・9月11日 クラス1機器供用期間中検査 ・9月11日 供用期間中特別検査のうちクラス1機器Ni基金金使用部位特別検査 ・9月11日 耐震健全性検査 ・9月11日 構造健全性検査 ・9月11日 制御棒位置指示装置設定値検査 ・9月11日 2次系ポンプ機能検査 ・9月12日、13日 補助給水系機能検査 ・9月13日 放射線監視装置機能検査 ・9月13日 加圧器逃がし弁漏えい検査 ・9月14日 制御棒駆動系機能検査 ・9月14日 重大事故等クラス2機器供用期間中検査 ・9月14日 1次冷却材ポンプ機能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・9月11日 五号検査（原子炉冷却系設備配管取替）
<p style="text-align: center;">予 定</p> <p style="text-align: center;"> 9月15日 9時 ~ 9月22日 9時 </p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○起動試験（9月8日開始） ○原子炉起動（9月15日） ○原子炉臨界（9月16日） ○タービン起動（9月19日） ○発電機並列（9月20日） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○主な定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気タービン性能検査 ・炉物理検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.9.15 9:00時点

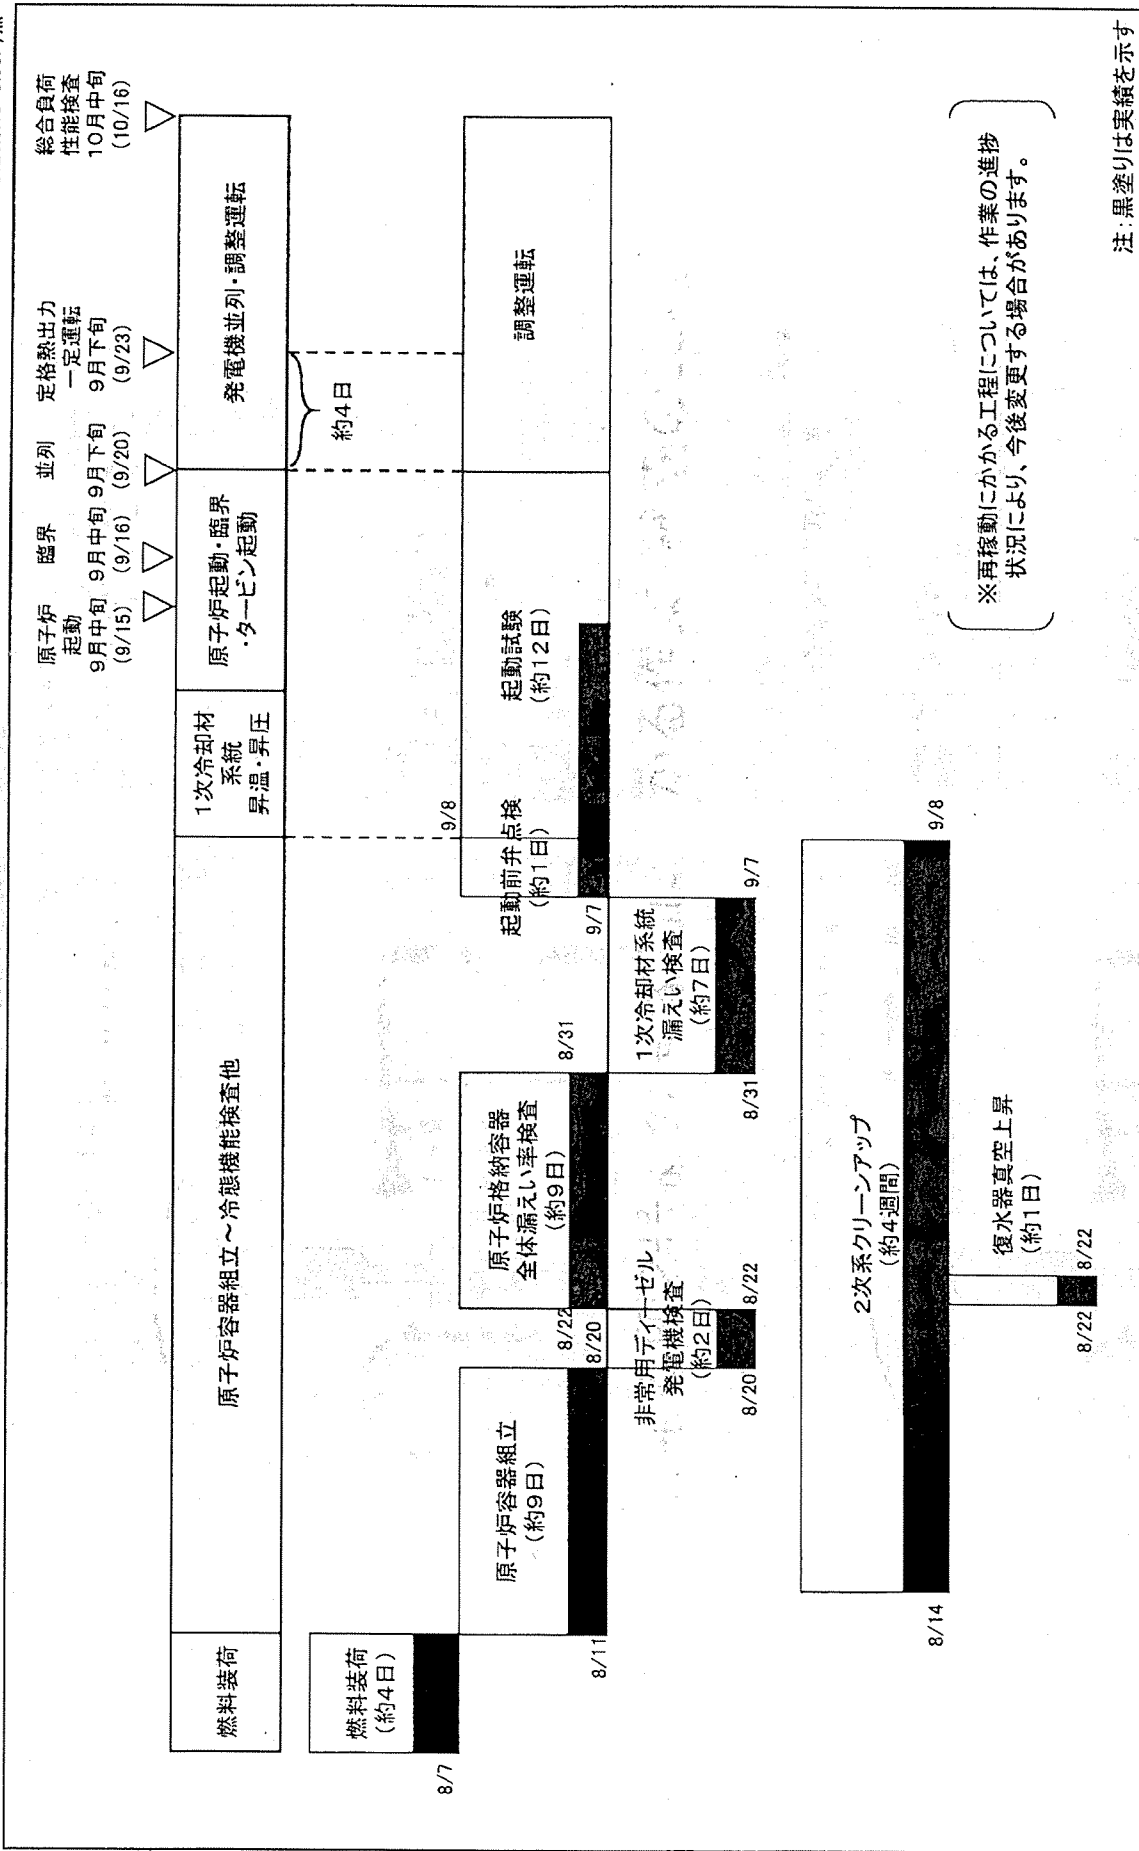

原子炉運転モード モード3

