

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第118回)


2023年12月25日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注1)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。


今回は、万一、津波が防波壁を越流した場合においても、原子炉建屋内にある重要な設備が浸水しないように空調ダクト(注2)に設置した浸水防止ダンパ(注3)について確認いただきました。

静岡県から「追加で設置した浸水防止ダンパについて、書類確認および現場確認をおこなった。中部電力の計画どおりに設置されていることを確認した。」との講評をいただきました。

御前崎市から「追加で設置した浸水防止ダンパについて、計画どおりに設置されていることを確認した。引き続き、安全性向上対策工事について、安全第一で取り組んでいただきたい。」との講評をいただきました。

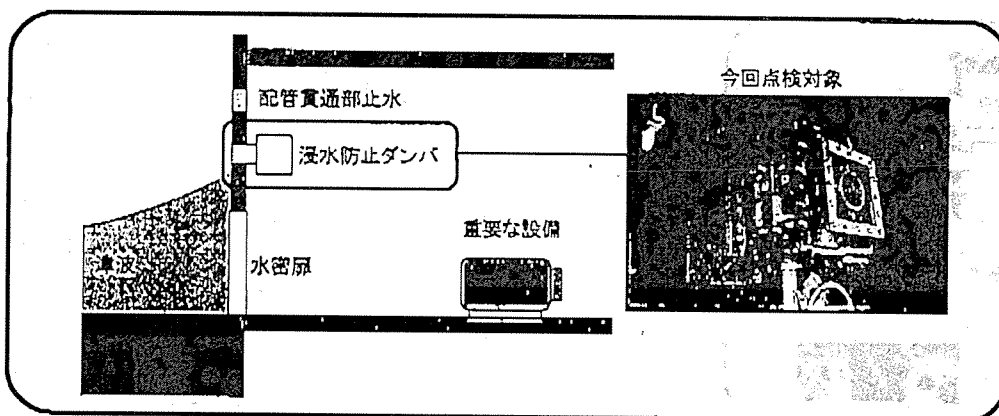

今回点検対象の概要図

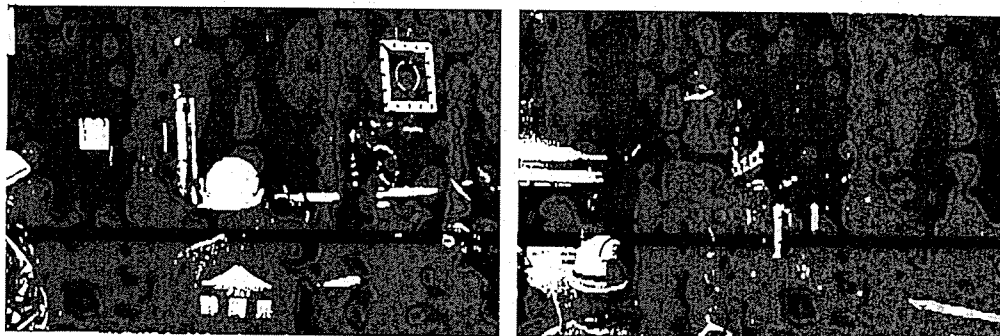

追加で設置した浸水防止ダンパの点検の様子

注1 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

注2 空調ダクトは、給気や排気などを目的として屋内や屋外に設置された空気の通り道です。

注3 ダンパは、空気の流れを制御する設備です。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます。)

以上