

(8) ヌー 1 光シリーズ保守点検業務仕様書

光シリーズ保守点検業務仕様書（以下「仕様書」という。）は、ソフトピアジャパン導入路に設置されたモニメントの保守点検業務（以下「業務」という。）の基準を示すものであり、その基準は次のとおりである。

指定管理者は、仕様書に基づき、「光の鼓動」及び「光の結晶」の動作が常に良好に保たれるよう業務を履行すること。

なお、なお、光シリーズは 10 年に 1 度程度の周期でオーバーホールを要することから、年 1 回の保守点検の状況を踏まえて、適切なオーバーホール実施時期を県に提案すること。

また、仕様書に記載のない軽微な事項については、上記の目的を達するよう自らの判断で実施すること。


「光の鼓動」（大垣市道の緑地帯に設置）

- 1 保守点検は年 1 回とし、下記の項目を行うこと。
 - 外観部分の保守点検項目
 - (1) 全体部分の汚れの清掃
 - (2) 回転の調整
 - (3) グリス漏れ等の点検
 - 駆動部の保守点検項目
 - (1) ベアリングの調整
 - (2) オイルシール
 - (3) オイルの注油
 - (4) 各ビスのゆるみ点検
- 2 日常点検は月 1 回、昼間及び夜間に巡回し、下記項目の点検を行うこと。
 - 昼間
 - (1) 敷地内の外観点検
樹木・芝生の生育状況、敷地内の汚れ
 - (2) 引込開閉器盤、装置の外観点検
汚れ・破損の有無、駆動部からの異音有無
 - 夜間
 - (1) 照明装置の外観点検
照明器具の汚れ、照明器具の破損、照明の点灯状況
- 3 「光の鼓動」が停止及び不具合が発生した場合は、早急に復旧作業等対応すること。

「光の結晶」（大垣市総合体育館敷地内に設置）

- 1 保守点検は年 1 回とし、下記の項目を行うこと。
 - 外観部分の保守点検項目
 - (1) 全体部分の汚れの清掃
 - (2) 回転の調整
 - (3) グリス漏れ等の点検
 - 駆動部の保守点検項目
 - (1) ベアリングの調整
 - (2) オイルシール
 - (3) オイルの注油
 - (4) 各ビスのゆるみ点検
- 2 日常点検は月 1 回、昼間及び夜間に巡回し、下記項目の点検を行うこと。
 - 昼間
 - (1) 敷地内の外観点検
樹木・芝生の生育状況、敷地内の汚れ
 - (2) 引込み開閉器盤、装置の外観点検
汚れ・破損の有無、駆動部からの異音有無
 - 夜間
 - (1) 照明装置の外観点検
照明器具の汚れ、照明器具の破損、照明の点灯状況
- 3 「光の結晶」が停止及び不具合が発生した場合は、早急に復旧作業等対応すること。

光シリーズ図面

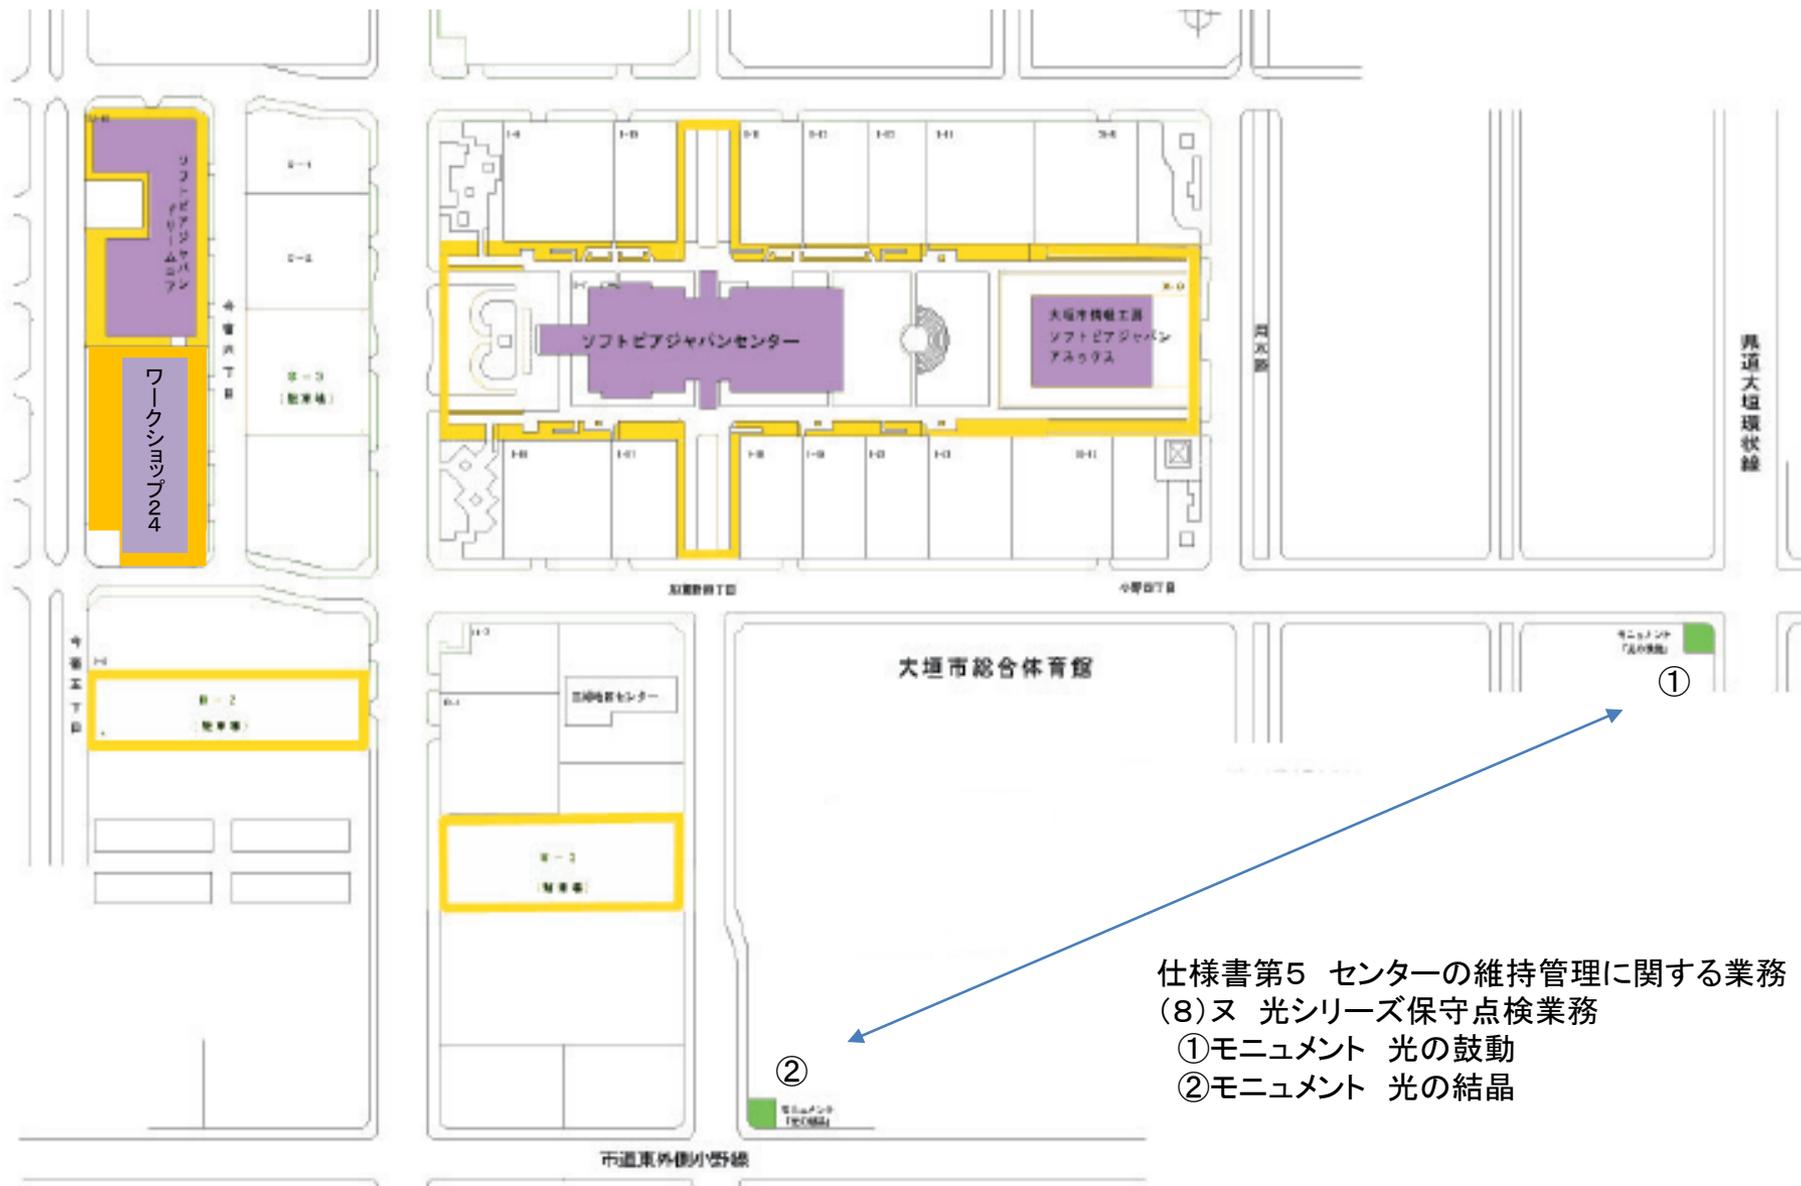

仕様書第5 センターの維持管理に関する業務
(8)又 光シリーズ保守点検業務
①モニュメント 光の鼓動
②モニュメント 光の結晶