

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 122 回)

2024 年 10 月 8 日


本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注1)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

新規制基準では、耐震重要施設が基準地震動による地震力によって、その安全機能を損なわれるおそれがないことが求められています。

今回は、耐震重要施設に該当する記録計に施した耐震補強について確認いただきました。

静岡県から「記録計の耐震補強について、書類確認および現場確認をおこなった。中部電力の計画どおりに進められていることを確認した。引き続き、平時からの安全保持をお願いしたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「記録計の耐震補強について、書類確認および現場確認をおこなった。計画どおりに設置されていることを確認した。計器類は多数あるため、漏れがないよう対策をお願いしたい。」との講評をいただきました。

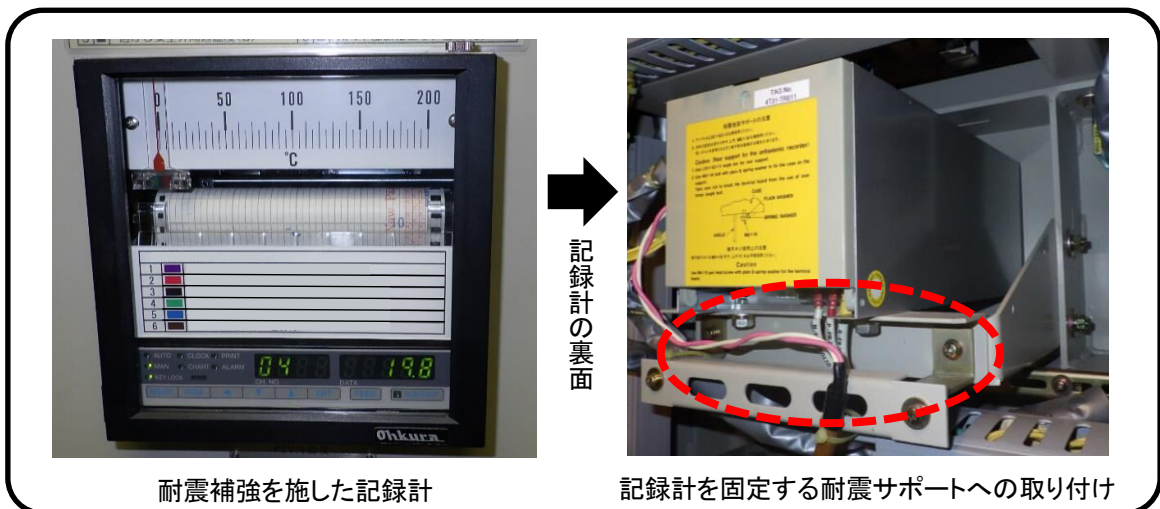

耐震補強対策の一例



耐震補強を施した記録計を点検している様子

注1 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます。)

以上