

## 石川県西方沖での地震発生について（続報）

2024年11月27日  
北陸電力株式会社

昨日（11月26日）22時47分、石川県西方沖を震源とする最大震度5弱（マグニチュード6.4）の地震が発生し、志賀町において震度5弱（志賀原子力発電所1号機原子炉建屋地下2階 震度3、40.6ガル）が観測され、その後も余震が観測されています。発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。（お知らせ済み）


志賀原子力発電所は、1、2号機とも、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に異常はありません。

また、外部電源や必要な監視設備、冷却設備および非常用電源等の機能を確保しており、現在のところ原子炉施設の安全確保に問題は生じておりません。

なお、23時頃、2号機の取水槽の水位計でプラス約0.6メートルからマイナス約0.7メートルの水位の変動を確認していますが、この水位の変動によるプラント設備への影響はありません。

添付資料1 志賀原子力発電所 構内図

以上

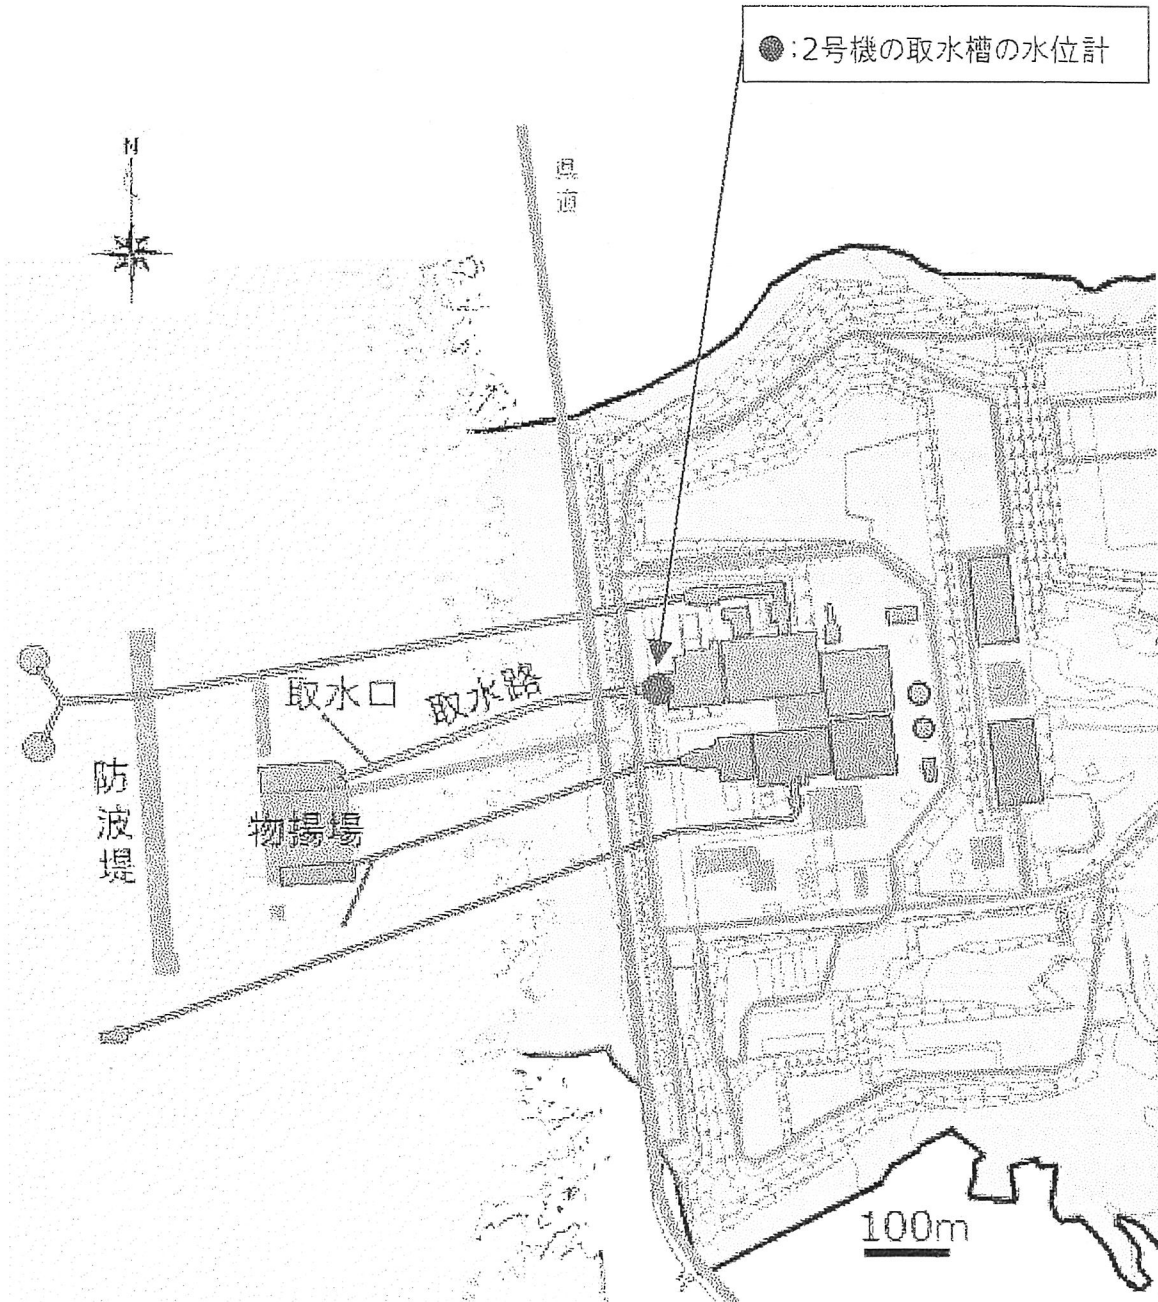

志賀原子力発電所 構内図