

浜岡原子力発電所の 安全確保を目的とした点検の対象設備

役割

燃料プールの燃料ラック内に使用済燃料を保管 (①)

燃料プールの水位を維持 (②)


燃料プールのある原子炉建屋内の負圧維持 (③)

非常時における放射性物質の外部への放出防止 (④)

異常の早期検知 (⑤)

非常時の電源供給 (⑥)

対象設備

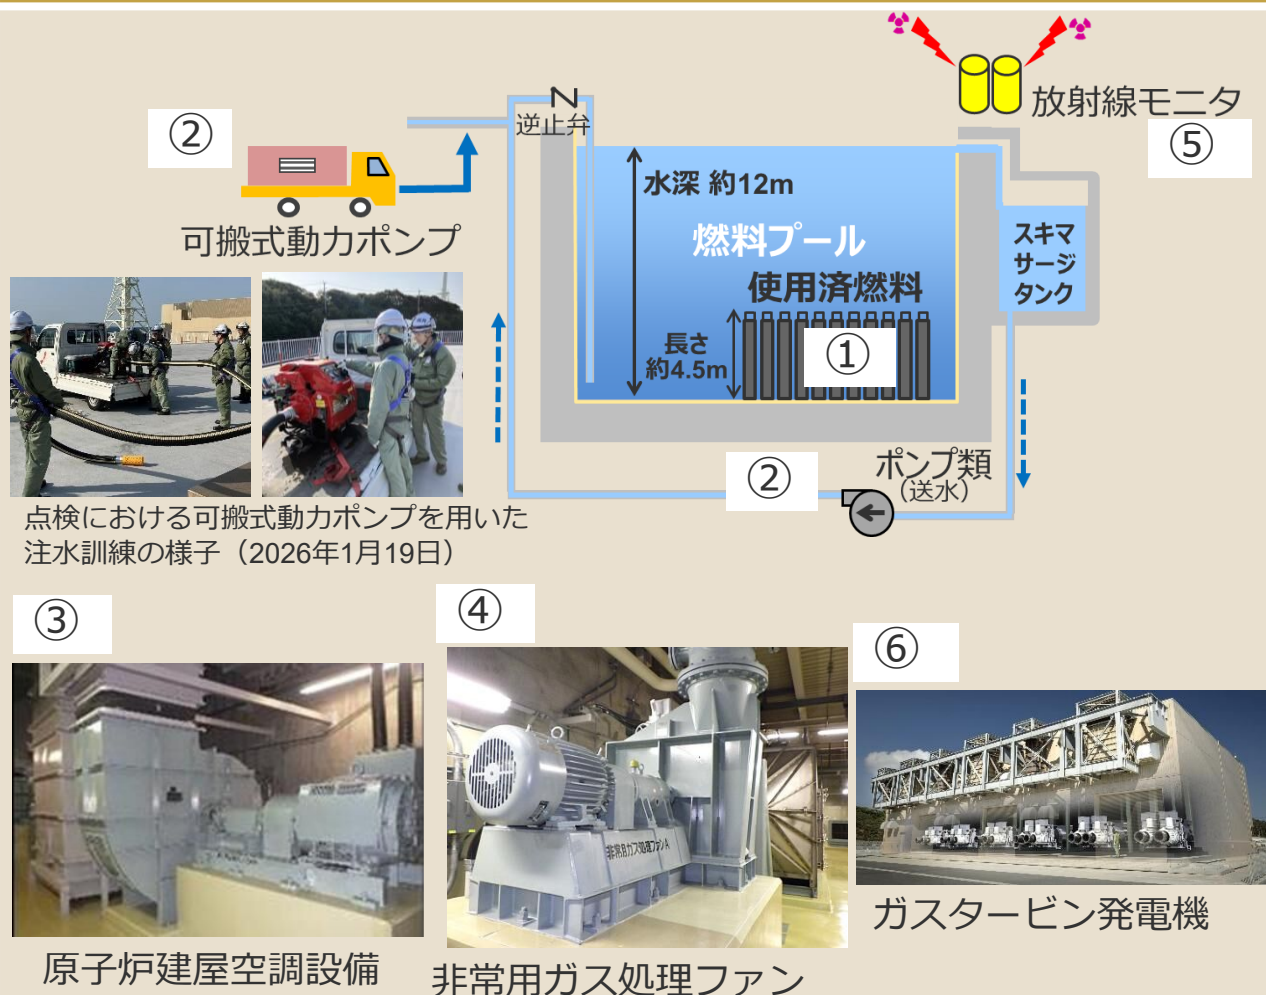

点検における可搬式動力ポンプを用いた注水訓練の様子 (2026年1月19日)


(対象 : 3~5号機)

点検の対象設備
放射性物質の漏えいのような異常を早期検知する設備


対象設備

● : モニタでの検出位置

発電所外につながる排気筒
(排気口)、放水口、焼却炉
の放射線モニタ

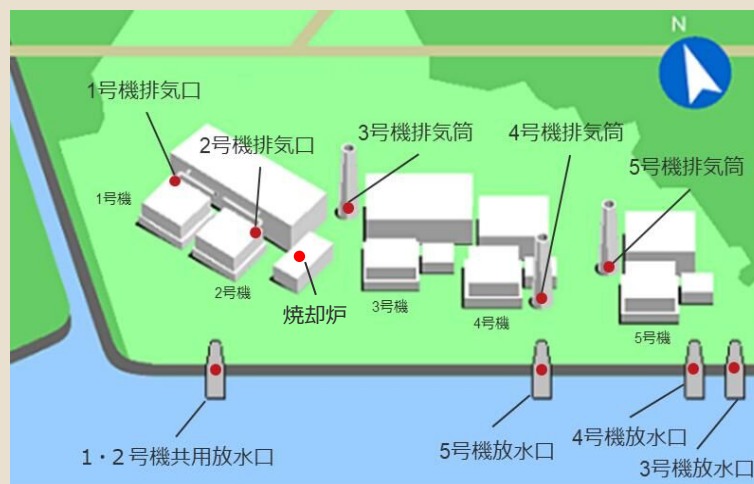

建屋内のエリア放射線モニタ

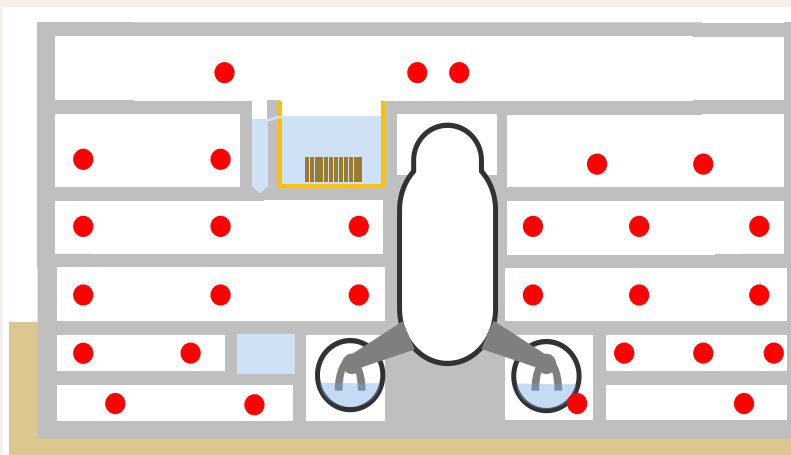

1～5号機、廃棄物減容処理建屋に設置しているエ
リア放射線モニタの数
: 約230個

(対象 : 1～5号機、廃棄物減容処理建屋)

